

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМ
БЕСТОГАЙ АУЫЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 45

« 05 » 08 20 23 ж.

Начальнику ОЧС

Ерейментауского района

подполковнику гражданской защиты

А.С.Доскенову



Информация об устранений выявленных нарушений

по результатам проверки от 12.04.2023года


по КГУ «Основная средняя школа села Бестогай»



На основании акта о результатах проверки №22 от 12.04.2023 года в КГУ «Основная средняя школа села Бестогай» были выявлены нарушения. По устранению выявленных нарушений были выполнены следующие мероприятия:


1. При выходе из здания школы объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» приведен в исправное состояние.



2. На путях эвакуации застелен огнеупорный линолеум имеется сертификат соответствия.

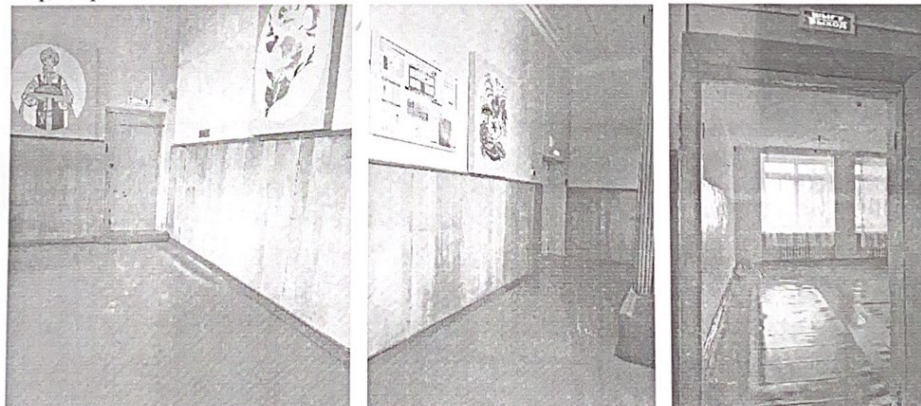

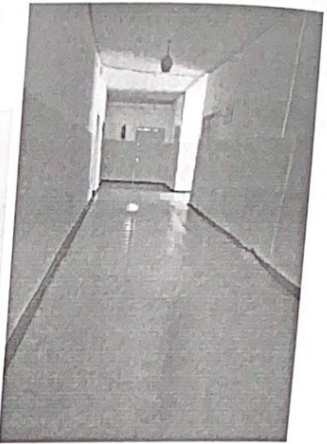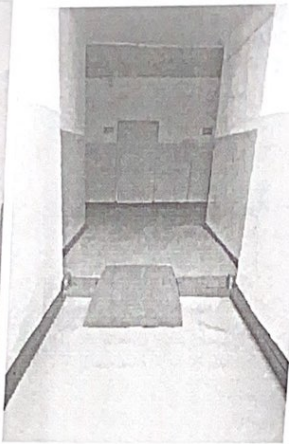

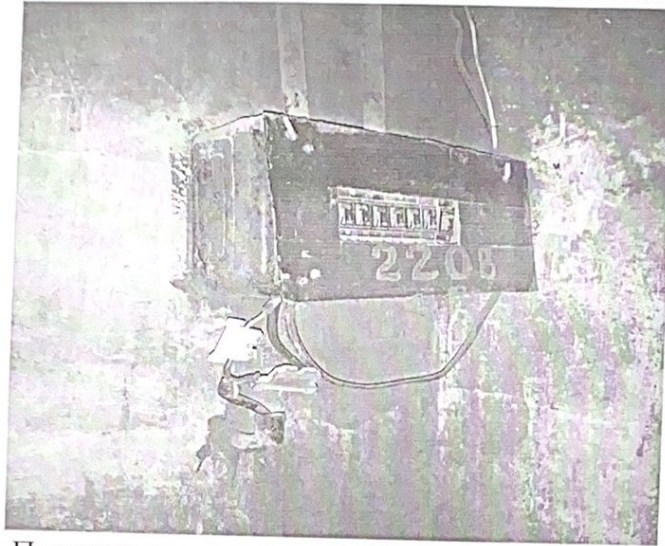

5. Проведена ревизия испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу и работоспособность систем внутреннего противопожарного водоснабжения посредством пуска воды оборудования систем противопожарного водоснабжения. (Акт прилагается)

Утвержаю
Директор ИУ «ОСШ села Бестояй»
отдела образования по Ермаковскому
району управления образования
Алтайской области
Ткаус — Г.Е.Каппасова

АКТ №1
проведения технического обслуживания
и проверки внутренних пожарных кранов
от 17.07.2023 года

Комиссия в составе директора школы Каппасовой Г.Е., заведующего хозяйством Есетов К.М. и членов комиссии Сарсенбаева К.Е., Шаймерденова А.М., Омарова О.П., Бекнизова Е.К., Бажинцева С.Г.

Провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов. Внутренние пожарные краны ПК-01-ПК-02 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекачаны на новую складку и присоединены к кранам и стоякам.

В ходе проверки произведен замер давления с пуском воды из 2-х наиболее удаленных точек ПК №01,02 высота действия компактной части струи составляет 1м, что соответствует требованиям.

Председатель комиссии: Каппасова Г.Е. *Ткаус* —

Члены комиссии:

Есетов К.М. *Есетов*

Сарсенбаев К.Е. *Сарсенбаев*

Шаймерденов А.М. *Шаймерденов*

Омаров О.П. *Омаров*

Бекнизов Е.К. *Бекнизов*

Бажинцев С.Г. *Бажинцев*

« 17 » июля 2023г.



Директор школы

Ткаус —

Г.Е.Каппасова